



時間帯別電灯契約の内 5時間通電機器契約時の サーマ・スラフ回路概要 (施工区分)

特記事項)
 支給部材
 電熱パネル・エンドキャッチ・コントローラ・センサー・継電型制御盤
 サーマ・スラフ用分電盤
 主開閉器：MCCB (サイズは設備容量による)、分岐開閉器：ELB20A
 中継ボックス：コントローラから制御エリアが離れている場合に使用：メクラプレート程度
 サーマ・スラフ以外の夜間蓄熱機器 (エコキュート等) は、サーマ・スラフとは別回路となります

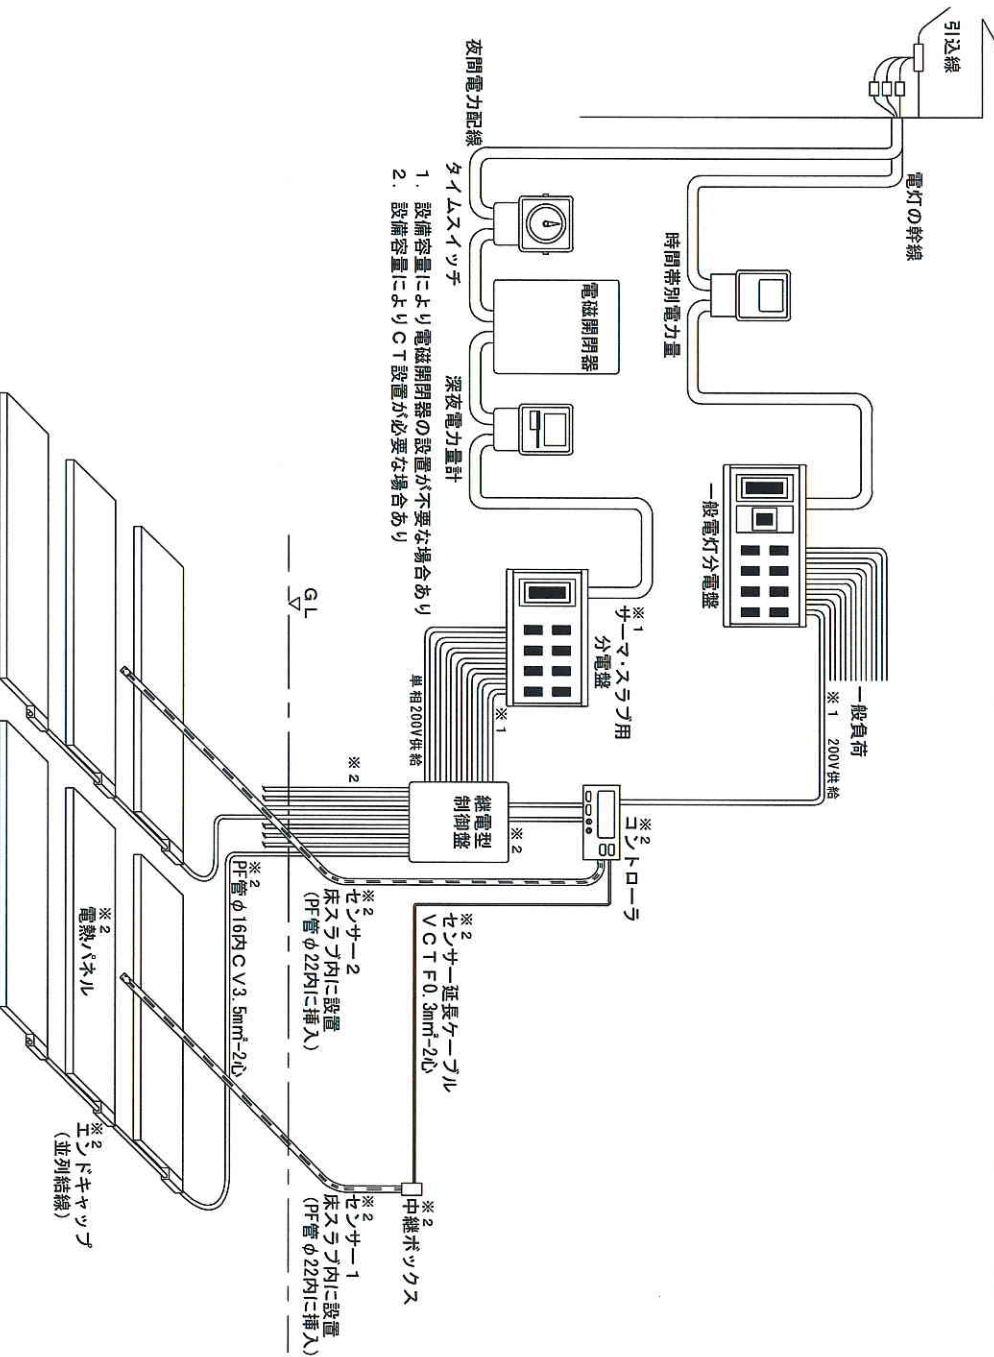

※1：一次側電気工事
 ※2：二次側電気工事

8時間受電での契約の場合 (参考)

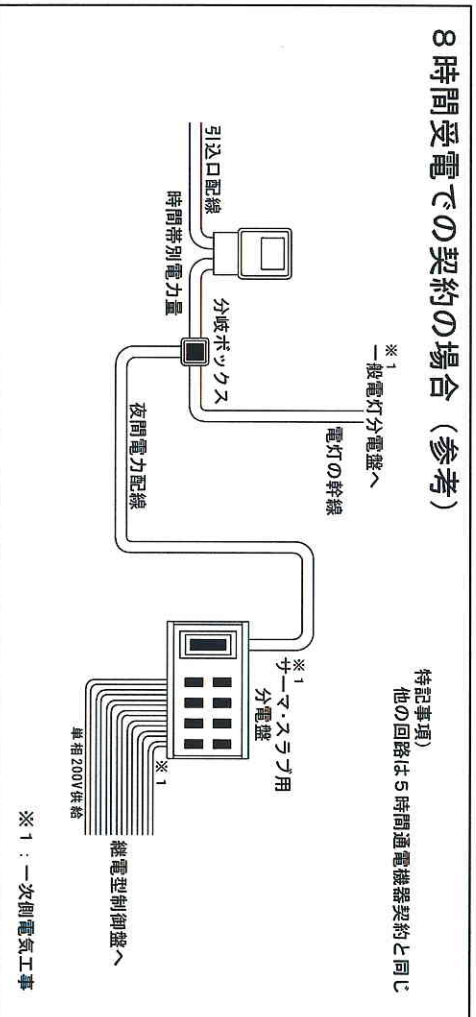

※1：一次側電気工事